

Примечание:

- Трубопроводы условно отнесены от стен.
- Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\Phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
- Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
- Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
- При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
- Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: Б - белый колпачок (клапан V-Exact 3712), К - красный колпачок (клапан F-Exact BT3432-D).
- В соответствии с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.


Условные обозначения:

- T1— - подающий трубопровод
- T2— - обратный трубопровод
- ① - нумерация горизонтальных веток
- ② - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- - приточный клапан Air-Box Comfort
- ▭ - наружная решетка в витражных конструкциях

ООО «ДСК»
Данный чертёж является
исполнительным
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТКАЧЕНКО А.В.



Схема расположения секций

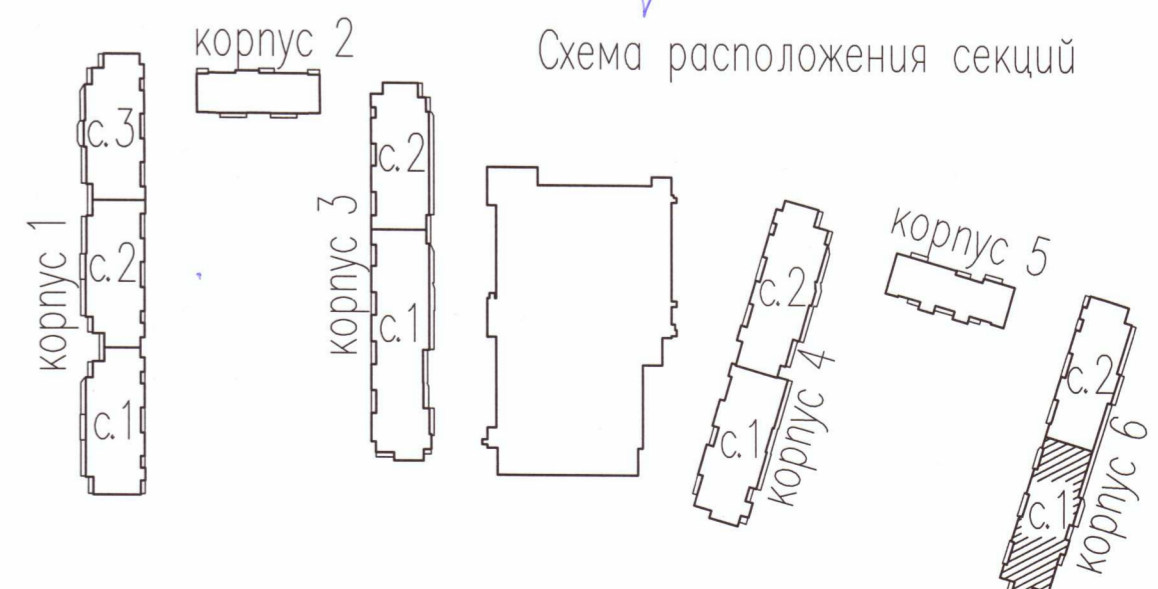

07/17 - 10 - 0В6			
Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Канониковский проспект, участок 1 (угол западного пересечения с рекой Канчикою), кадастровый № земельного участка 78/34.004/281/11945.			
1	2	18-19	02.19
Изм.	Кол-во	Лист	Итого
1	1	32	32
Жилой комплекс.		Стандия	Лист
Корпус 6. Секция 1.		Р	8
План 18 этажа		Листов	32
Н. контр.		ООО «Простор-Л плюс» Санкт-Петербург	