


- Условные обозначения:**
- T1— - подающий трубопровод
 - T2— - обратный трубопровод
 - ① - нумерация горизонтальных веток
 - ①① - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - ⊞ - приточный клапан Air-Box Comfort
 - ⊞ - наружная решетка в витражных конструкциях

- Примечание:**
1. Трубопроводы условно отнесены от стены.
 2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
 3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
 4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 6. Мазкировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: Б - белый колпачок (клапан V-Екст 3712), К - красный колпачок (клапан F-Екст ВТ3432-D).
 7. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всево в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

ООО «ДСК»
Данный чертеж является
исполнительным
Г.И. ИНЖЕНЕР ТКАЧЕНКО А.В.

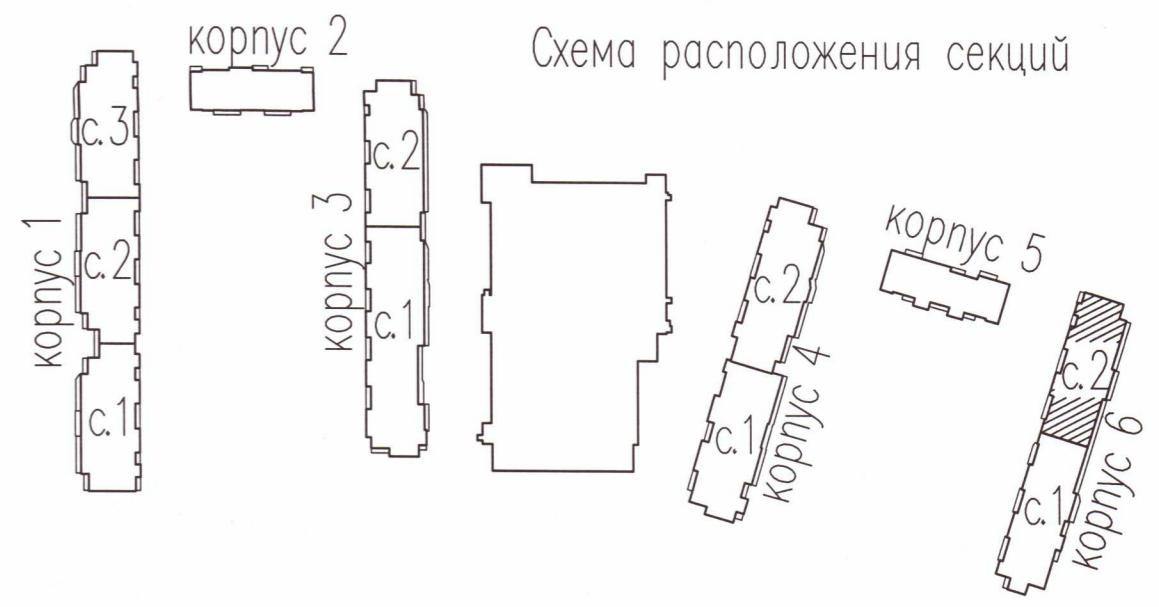

				07/17 - 10 - 066		
Многоквартирный дом с подвешенными и многоярусными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Коммунистский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004:281:1945.						
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Жилой комплекс.				Страница	Лист	Листов
				P	20	32
Корпус 6. Секция 2. План 13-18 этажа				ООО «Простор-Л плюс» Санкт-Петербург		

Инв.Н. подл. План. и зап. (Взам. инв.Н.)