


- Условные обозначения:**
- T1 — подающий трубопровод
 - T2 — обратный трубопровод
 - (1) — нумерация горизонтальных веток
 - (1.1) — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - (1.1.1) — приточный клапан Air-Box Comfort
 - (1.1.1.1) — наружная решетка в витражных конструкциях

- Примечание:**
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\Phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
 3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
 4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
 5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимальные допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: Б - белый колпачок (клапан V-Exact 3712), К - красный колпачок (клапан F-Exact BT3432-D).
 7. В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки, при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 8. Занецу уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

ООО «ДСК»
Данный чертеж является
копией оригинала
ГЛ ИНЖЕНЕР ТКАЧЕНКО А В

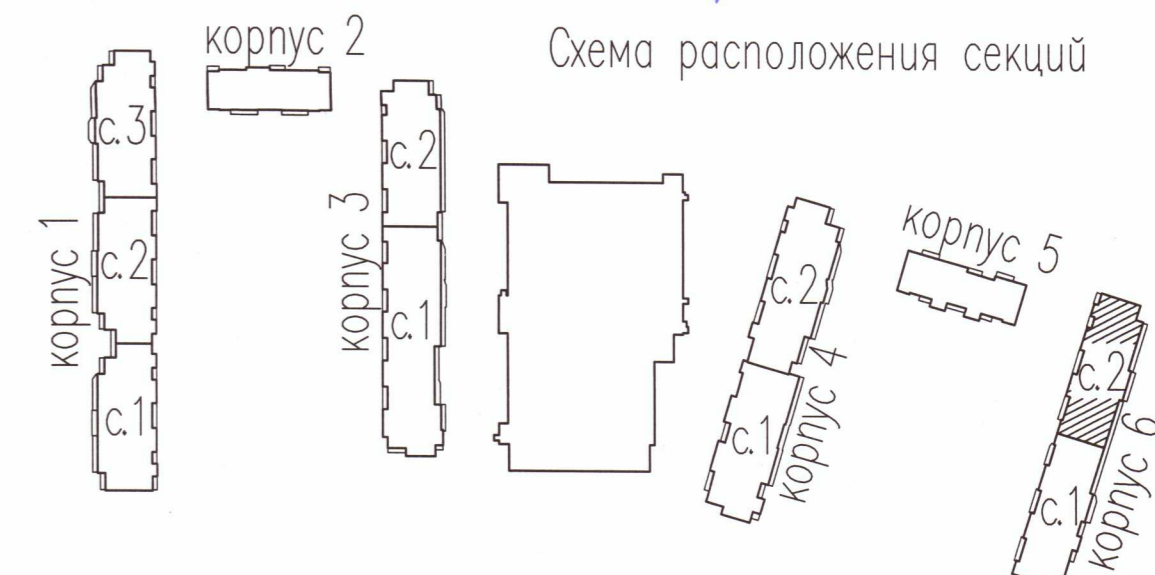

07/17 - 10 - 0В6			
Многоквартирный дом с подземным и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербурга, Командитский проспект, участок 1 (меж-зональное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка: 78:34:0054:281:194:5.			
Изм.	Кол-во	Лист	Изд.
1	1	18-19	02.19
Исполнитель	Дизайнер	Подпись	Дата
Ткаченко	Ткаченко	Ткаченко	02.19
Жилой комплекс.			
		Стация	Лист
		Р	21
		Листов	32
Корпус 6. Секция 2. План 19-23 этажа			
ООО «Простор-Плюс» Санкт-Петербург			

Линейный персонал Проект и смета Взам. штамп