


Исполнено
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
09.11.2018
Сотрудник ТОО
подпись в части
визированной разработки

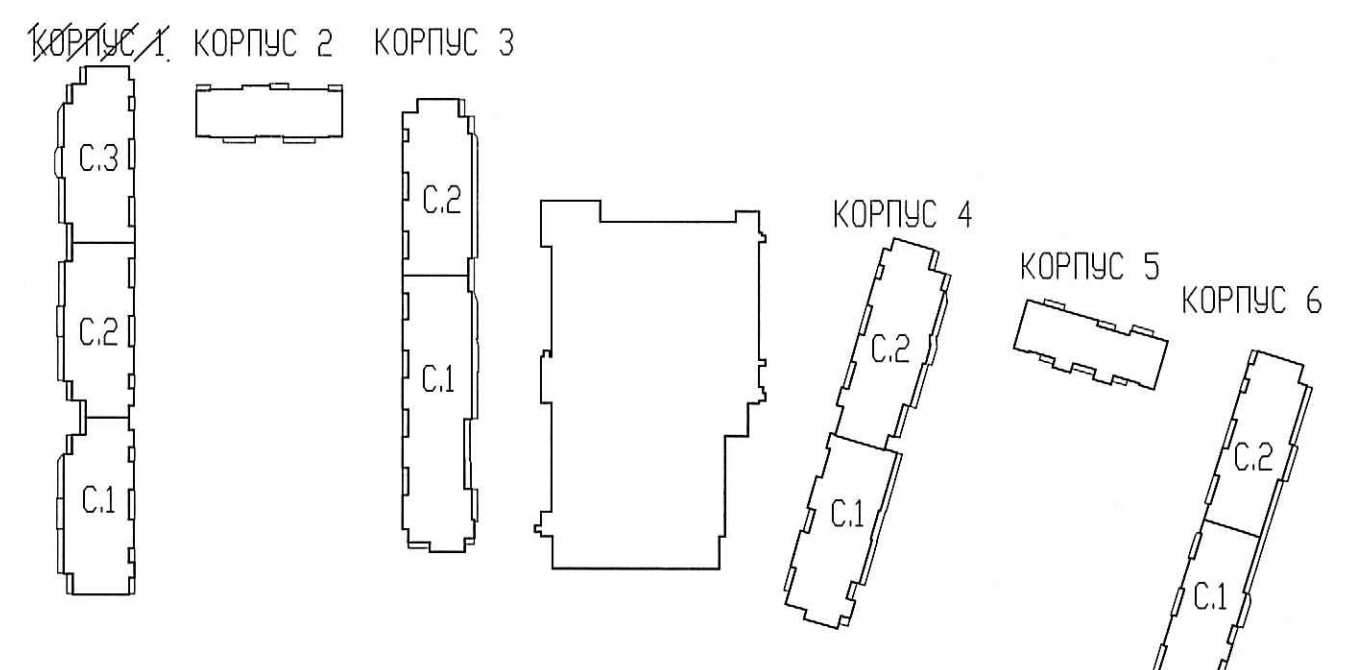

1. Отметка дана от чистого пола.
2. Воздуховоды выполнять из тонколистовой стали, класс герметичности В, по ГОСТ 14918-80, для воздуховодов систем В2.1а, В2.3а - толщина 0,9мм, Е150 для воздуховода системы В2.2а - толщина 0,8мм, Е150 для остальных систем - толщина 0,8мм, Е130. Марку изоляции огнезащитной принимать с учетом ТУ В 5.7.1 п.б.

ООО «Строительная компания «Камешка»
В производство работ
12 НОЯ 2018
подпись

| | | | | |
|--|------------|-------|---|------|
| 07/17 - 10 - 0В3.ТР | | | | |
| Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Конюшенный проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78-34-0004281-1945. | | | | |
| Изм. | Кол. | Лист | № док. | Дата |
| г.л. спец. | Гурьева | 10.18 | | |
| Инженер | Щироченко | 10.18 | | |
| Н. контр. | Мильникова | 10.18 | | |
| Жилой комплекс. | | | Стандия | Лист |
| Корпус 3, Секция 1 План 1 этажа с размещением транзитных воздуховодов, спяков. | | | Р | 1 |
| | | | ООО «Простор-Л плюс» Санкт-Петербург | |

Имя и фамилия
Подпись и дата
Взнос. Ш.И.В.И.

06.11.18