


ПРОВЕРЕНО  
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
 09 ЯНВ 2018  
 сотрудник ТО

*проверено в части вертикальных разводок*

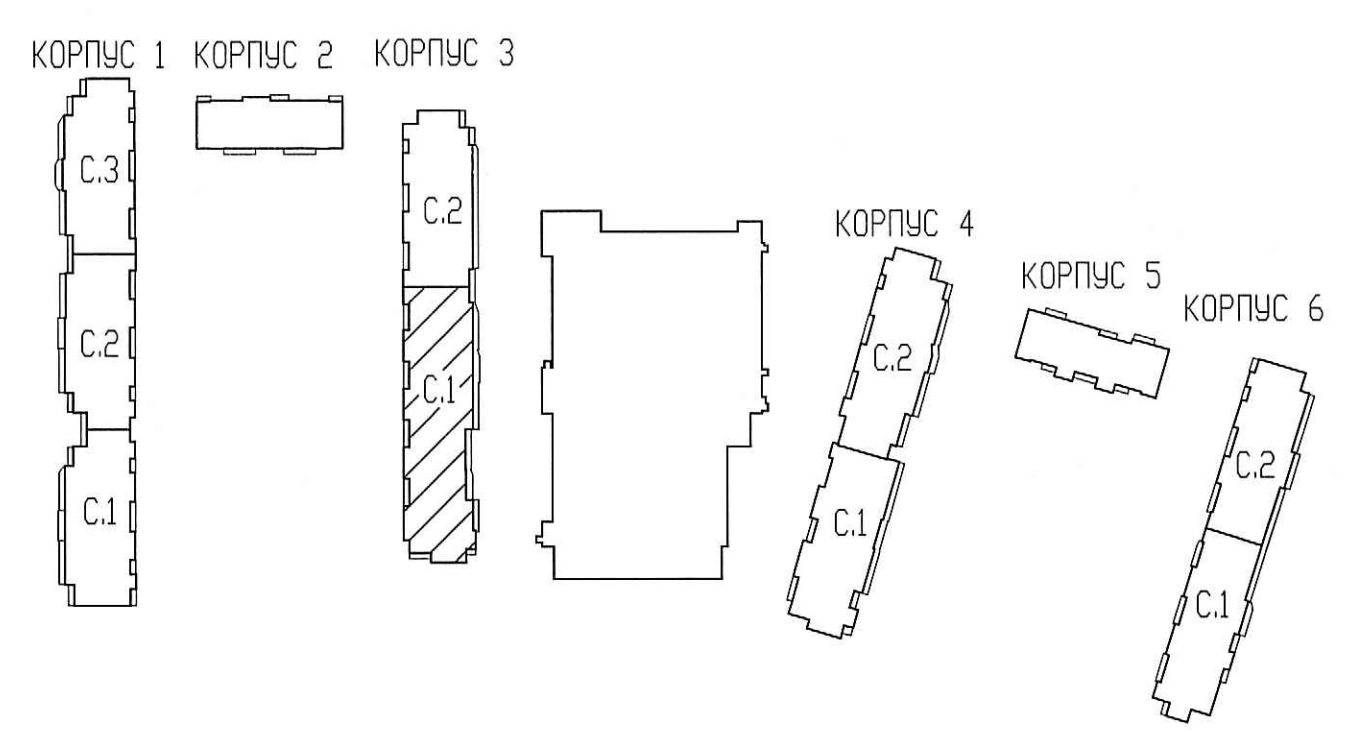

1. Отметка дана от чистого пола.
2. Воздуховоды выполнять из тонколистовой стали, класс герметичности В, по ГОСТ 14918-80, для воздуховодов систем В2.1а, В2.3а – толщина 0,9мм, Е1150 для воздуховода системы В2.2а – толщина 0,8мм, Е1150 для остальных систем – толщина 0,8мм, Е130. Марку изоляции огнезащитной принимать с учетом ТУ В 5.7.1 п.б.

ООО «Строительная компания  
 «Каменка»  
 В производство работ  
 12 ЯНВ 2018  
 [Signature]

07/17 - 10 - 0В3.ТР				
Многоквартирный дом с подвальной и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (северо-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004/2811945.				
Изм.	Кол.	Лист	Иск.	Дата
Гл. спец.	Гурьева	10.18		
Инженер	Широченко	10.18		
Н. контр.	Мильникова	10.18		
Жилой комплекс.			Страница	Лист
Корпус 3. Секция 1.			Р	2
План 2 (шпорового) этажа с размещением транзитных воздуховодов, стояков.			ООО «Простор-Л плюс» Санкт-Петербург	

Исполн. Подп. и дата  
 Взам. инв. №