


И.А. СВЕРЬЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
12 НОЯ 2018
сотрудник ТО
*проверено в части
выполнения
работ*

ООО «Строительная компания
«Каменка»
В производство работ
12 НОЯ 2018

1. Отметка дана от чистого пола.
2. Воздуховоды выполнить из тонколистовой стали, класс герметичности В, по ГОСТ 14918-80, для воздуховодов систем В2.1а, В2.3а – толщина 0,9мм, Е150 для воздуховода системы В2.2а – толщина 0,8мм, Е150 для остальных систем – толщина 0,8мм, Е130. Марку изоляции огнезащитной принимать с учетом ТУ В 5.7.1 п.б.

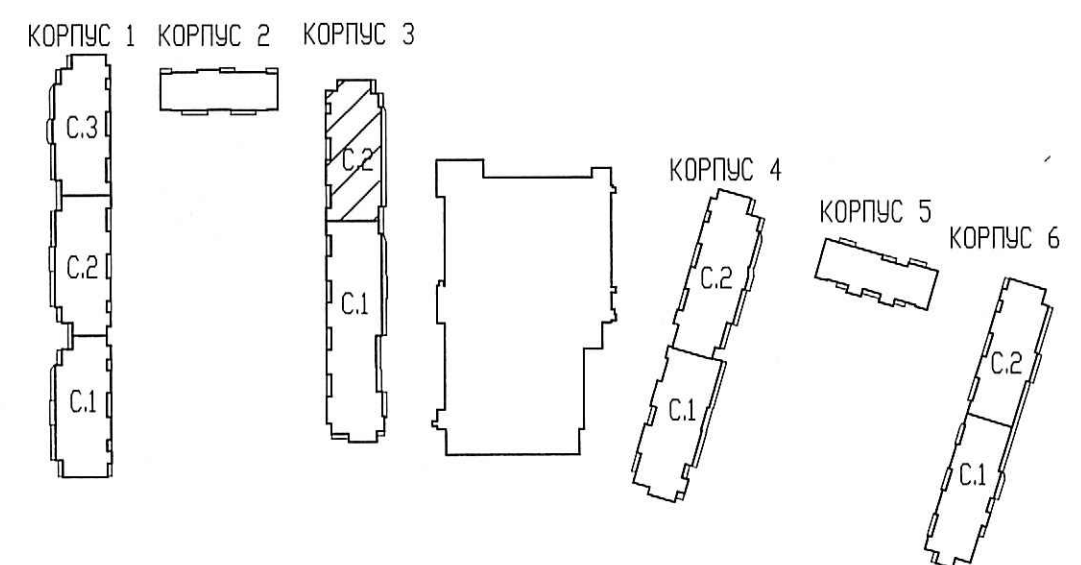

07/17 - 10 - ОБЗ.ТР				
Многоквартирный дом с подземными и многоярусными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11945.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Гл. спец.	Гурьева			10.18
Инженер	Широченко			10.18
Н. контр.	Мыльникова			10.18
Жилой комплекс.			Стация	Лист
			Р	3
Корпус 3. Секция 2. План 1 этажа с размещением транзитных воздуховодов, стояков.			ООО «Простор-Л плюс» Санкт-Петербург	

Инв.№ подл. Погр. и дата Взам. инв.№