



ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 16 АПР 2018
 сотрудник ТО

Условные обозначения:
 ○ — нумерация горизонтальных веток
 □ — приточный клапан Air-Vox Comfort
 ▬ — приточный козырек AS или аналог

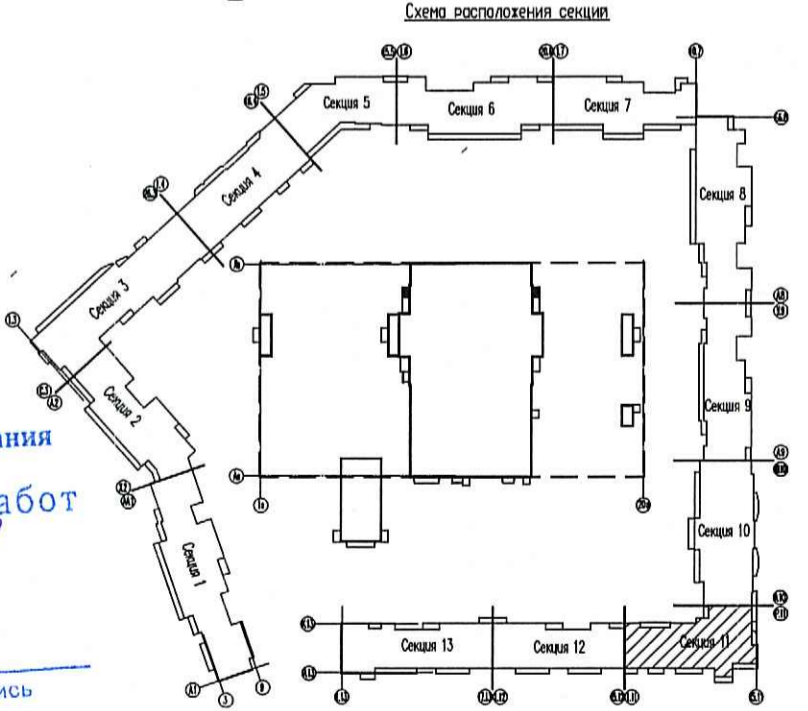

Фрагмент 1. План 11 этажа
 (коллектор в осях 8.11-10.11)

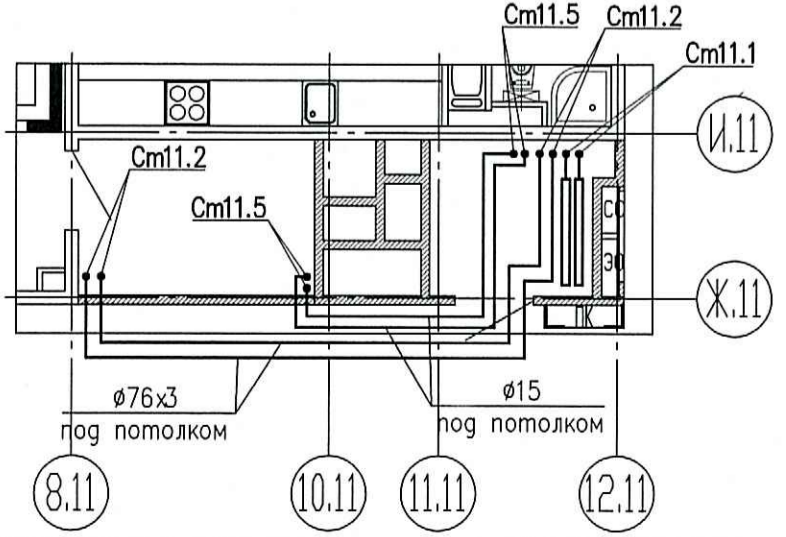

ООО «Строительная компания «Каменка»
 В производство работ
 28 АПР 2018
 Должность: _____ Подпись: _____

- Примечания:
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
 2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 4. ** — термоголовку не устанавливать.
 5. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirVox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 1 штуки горизонтально над балконной дверью при наличии клапана КИБ-125 в наружной стене. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

				07/16 - 9 - 0B4		
				Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (угол западное пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:000428:11939.		
Изм.	Кол.чл.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Листов
Гл. спец.	Гурьева			<i>[Signature]</i>	03.18	Р 4
Вед. инженер	Мельников			<i>[Signature]</i>	03.18	
Н. контр.	Гурьева			<i>[Signature]</i>	03.18	
				Секция 11. План 2-11 этажей. Фрагмент плана системы отопления 11 этажа		
				ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург		

Инв.№ подл. Попр. и дата. Взам. инв.№