


ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 16 АПР 2018
 СОТРУДНИК ТО

ООО «Строительная компания
 «Каменка»
 В производство работ
 28 АПР 2018
 Подпись: [Signature]

- Условные обозначения:
- нумерация горизонтальных веток
 - приточный клапан Air-Box Comfort
 - приточный козырек AS или аналог

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.

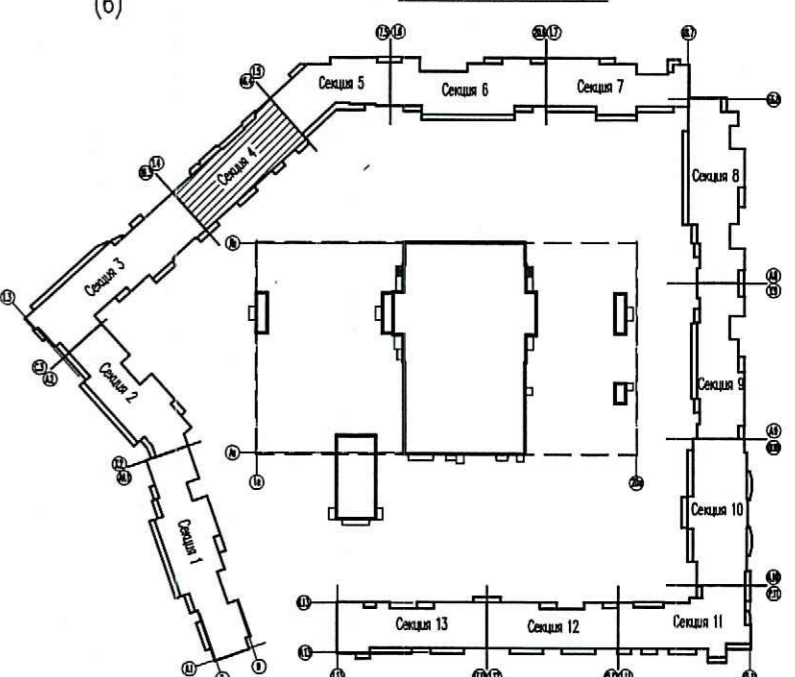

				07/16 - 9 - 0B2		
				Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (угол западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004:281:11939.		
Изм.	Кол.чл.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Статья
	Г.л. спец.	Гурьева		[Signature]	03.18	Р
	Вед. инженер	Шепель		[Signature]	03.18	6
	Н. контр.	Гурьева		[Signature]	03.18	
				Жилой комплекс		Листов
				Секция 4. План 10-11 этажа		Листов
						ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург

Инв.Н подл. Погр. и дата Взам. инв.Н