

ООО «Строительная компания «Каменка»
В производство работ


22 ОКТ 2018
Scell
должность _____ подпись _____

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
19 ОКТ 2018
сотрудник ТО _____

Условные обозначения:
 — нумерация горизонтальных веток
 — приточный клапан Air-Box Comfort
 — приточный козырек AS или аналог

- Трубопроводы условно отнесены от стен.
 - Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 - При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 - В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются:
 - в количестве 2 штук следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне — в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
 - в количестве 1 штуки горизонтально над балконной дверью и клапане КИВ-125 в наружной стене
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

Инв.Н подл. Подр. и дата. Взам. инв.Н

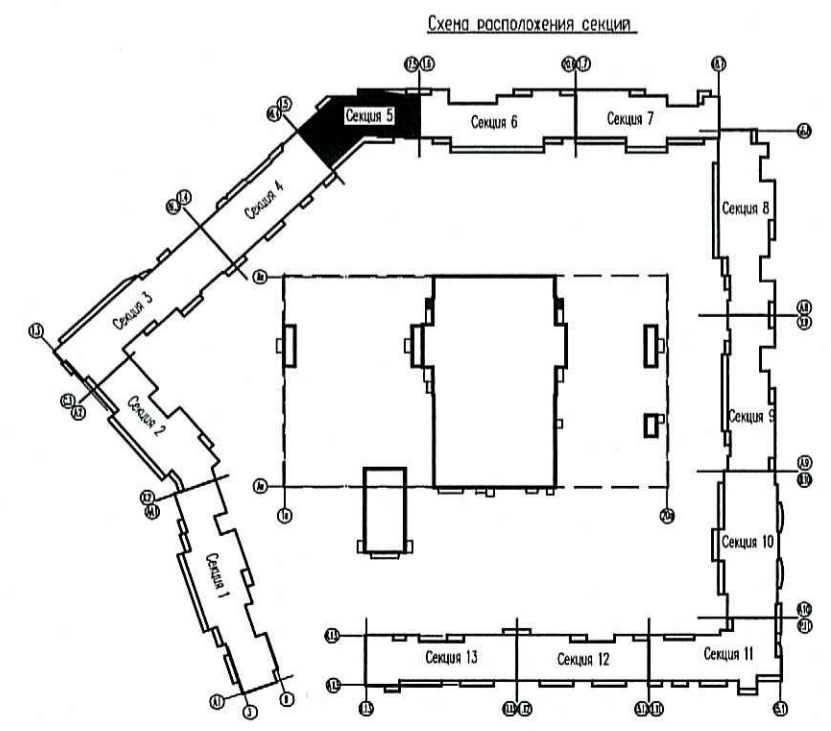

07/16 - 9 - 0B2			
2	зам.	178-18	10.18
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.
Гл. спец.	Гурьева		03.18
Вед. инженер	Шепель		03.18
Н. контр.	Гурьева		03.18
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939.			
Жилой комплекс		Стация	Лист
Секция 5. План 10 этажа		Р	15
		ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург	