

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 16 АПР 2018
 СОТРУДНИК ТО


ООО «Строительная компания
 «Каменка»
 В производство работ

28 АПР 2018

Должность: _____
 Подпись: _____

Условные обозначения:
 ○ — нумерация горизонтальных веток
 □ — приточный клапан Air-Box Comfort
 ▬ — приточный козырек AS или аналог

- Трубопроводы условно отнесены от стен.
 - Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 - При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 - В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются:
 - в количестве 2 штук следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне — в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
 - в количестве 1 штуки горизонтально над балконной дверью и клапан KIB-125 в наружной стене.
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

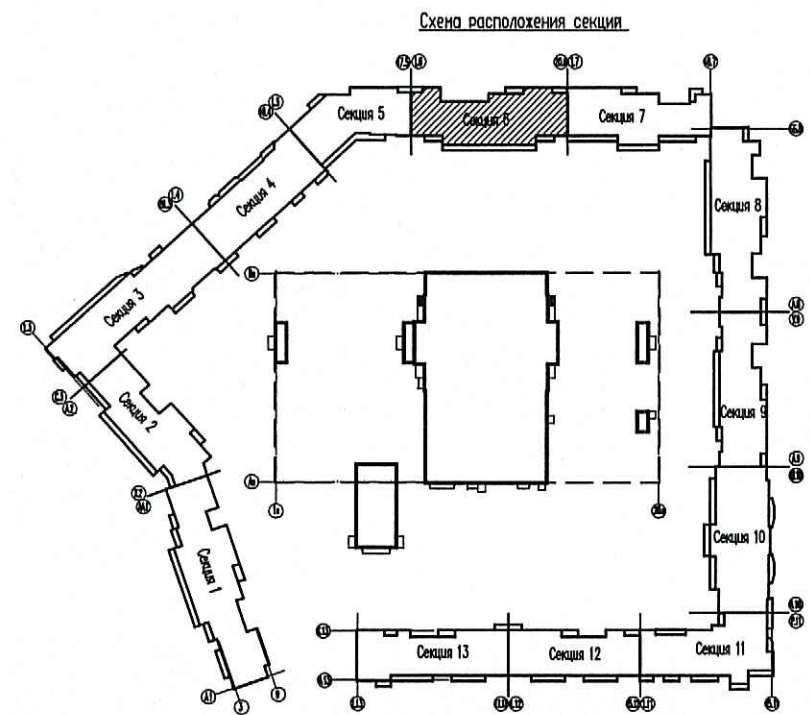

					07/16 - 9 - 0B2				
					Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939.				
Изм.	Кол.чч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Жилой комплекс	Стация	Лист	Листов
Гл. спец.	Гурьева			<i>[Подпись]</i>	03.18	Р	26		
Вед. инженер	Шель			<i>[Подпись]</i>	03.18				
Н. контр.	Гурьева			<i>[Подпись]</i>	03.18	Секция 6. План 13 этажа	ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург		

Инв.Н подл. Подп. и дата Взам. инв.Н