


Схема расположения секции.

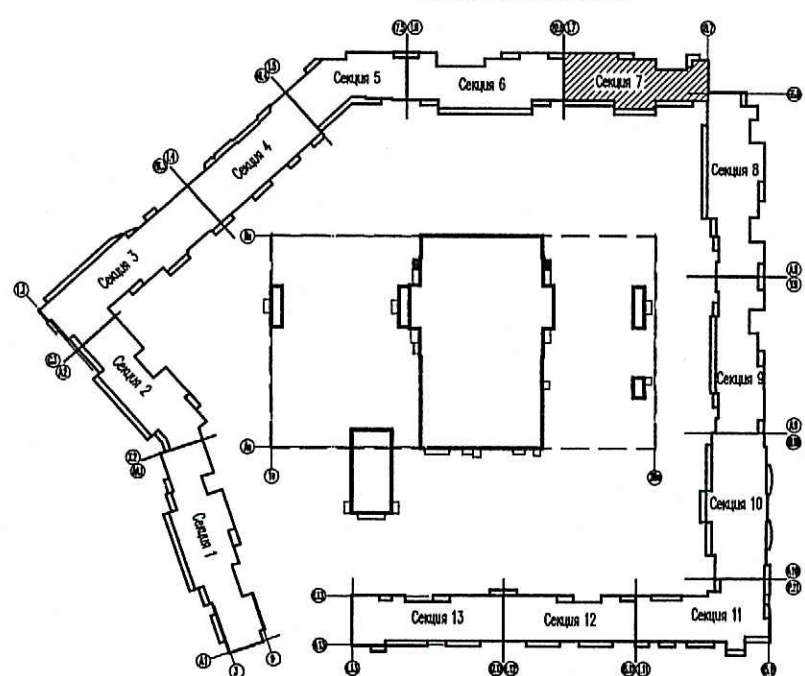

- Трубопроводы условно отнесены от стен.
- Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
- При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
- В соответствии с Заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются:
 - в количестве 2 штук следующим образом:
 - горизонтально над балконной дверью;
 - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартирах-студиях 2 клапана AirBox Comfort.
 - в количестве 1 штуки горизонтально над балконной дверью и клапане КИВ-125 в наружной стене.
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
07 СЕН 2018
сотрудник ТО
Условные обозначения:

- нумерация горизонтальных бетон
- приточный клапан Air-Box Comfort
- приточный козырек AS или аналог

ФГУ «Строительная компания «Каменка»
В производство работ

13 СЕН 2018
Должность _____
Подпись _____

				07/16 - 9 - 02					
				Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (изо-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004:281:11939.					
Изм.	Кол.чт.	Лист	Индок.	Подпись	Дата	Жилой комплекс	Стандия	Лист	Листов
Гл. спец.	Гурьева				03.18		Р	31	
Вед.	Шепель				03.18	Секция 7. План 2 этажа		ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург	
инженер									
Н. контр.	Гурьева				03.18				

Инв.Н. посл. Подп. и дата Взам. инв.Н.